


# Hochlastzeitfenster Umspannung Hoch- zu Mittelspannung 2025

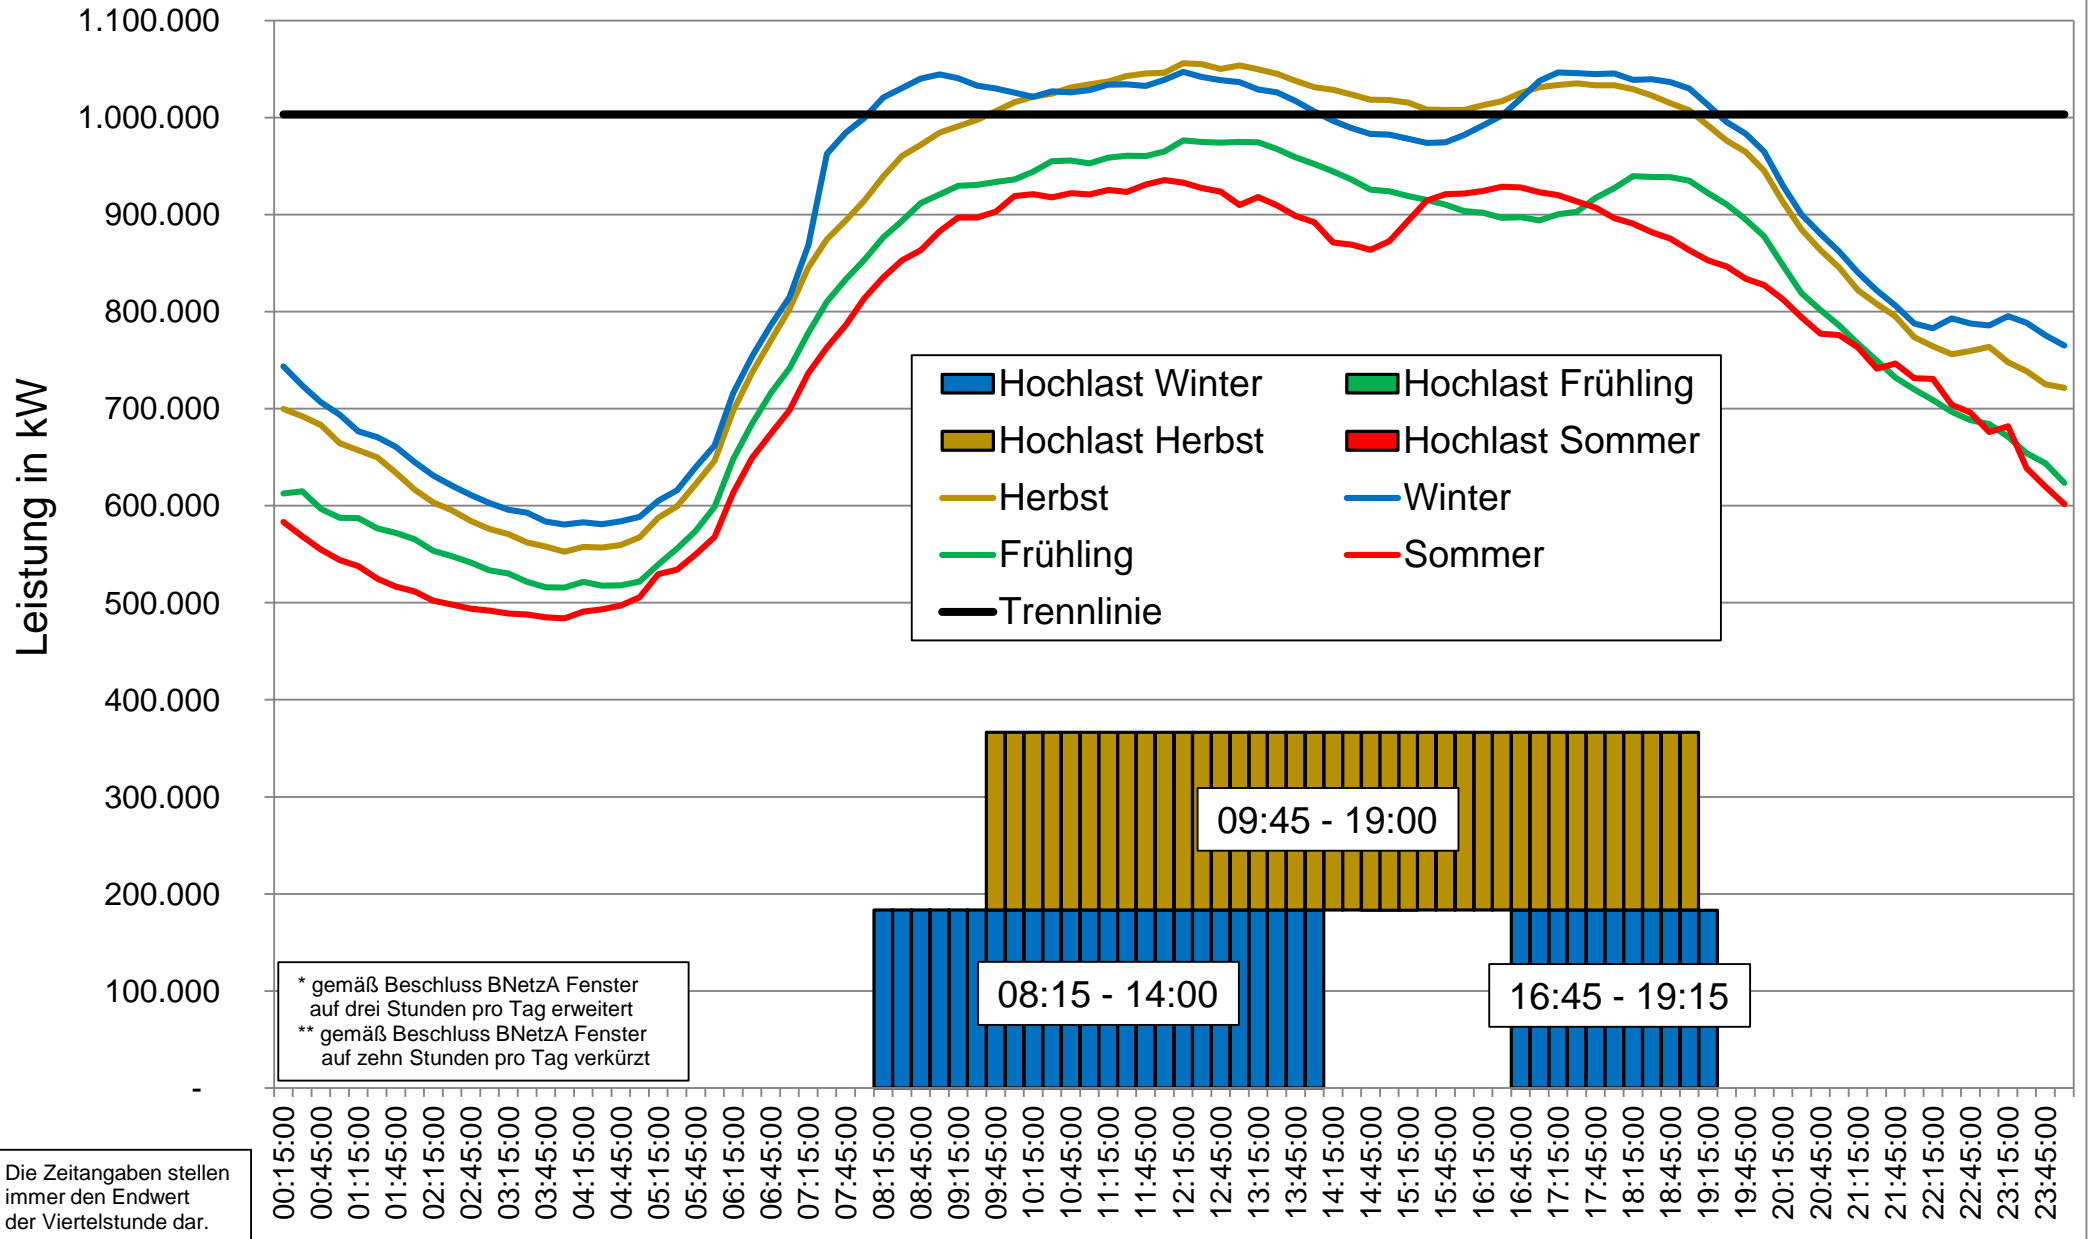

\* gemäß Beschluss BNetzA Fenster auf drei Stunden pro Tag erweitert  
 \*\* gemäß Beschluss BNetzA Fenster auf zehn Stunden pro Tag verkürzt

Die Zeitangaben stellen immer den Endwert der Viertelstunde dar.